



LISTA de DETALLES 1

- Cumbreras.
- Diente de sierra.
 - Piñón.
 - Lateral.
 - Frontal.
 - Alero.
- Canalón 2 aguas
- Canalón dientes sierra

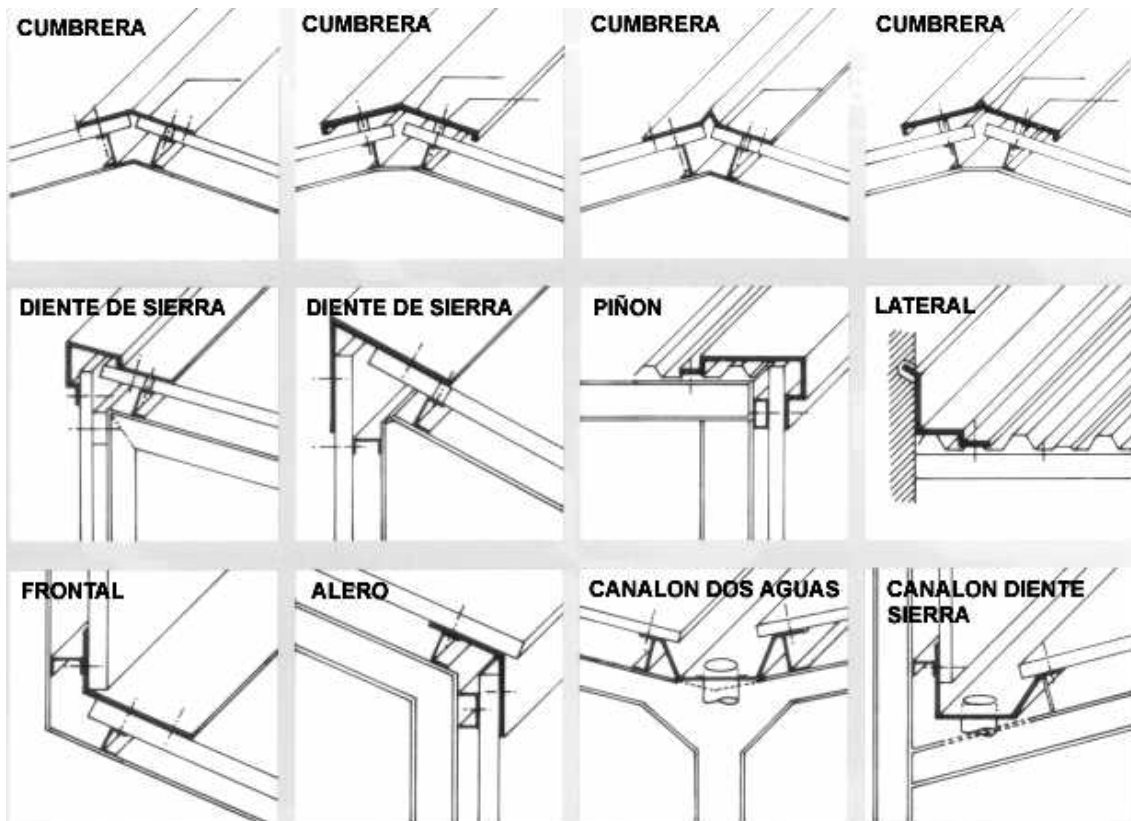

LISTA de DETALLES 2

- Canalón interior fachada
- Canalón exterior fachada
 - Marquesinas
 - Peto.
- Puertas y ventanas
 - Esquina interior
 - Esquina exterior
 - Junta dilatación
 - Vierteaguas

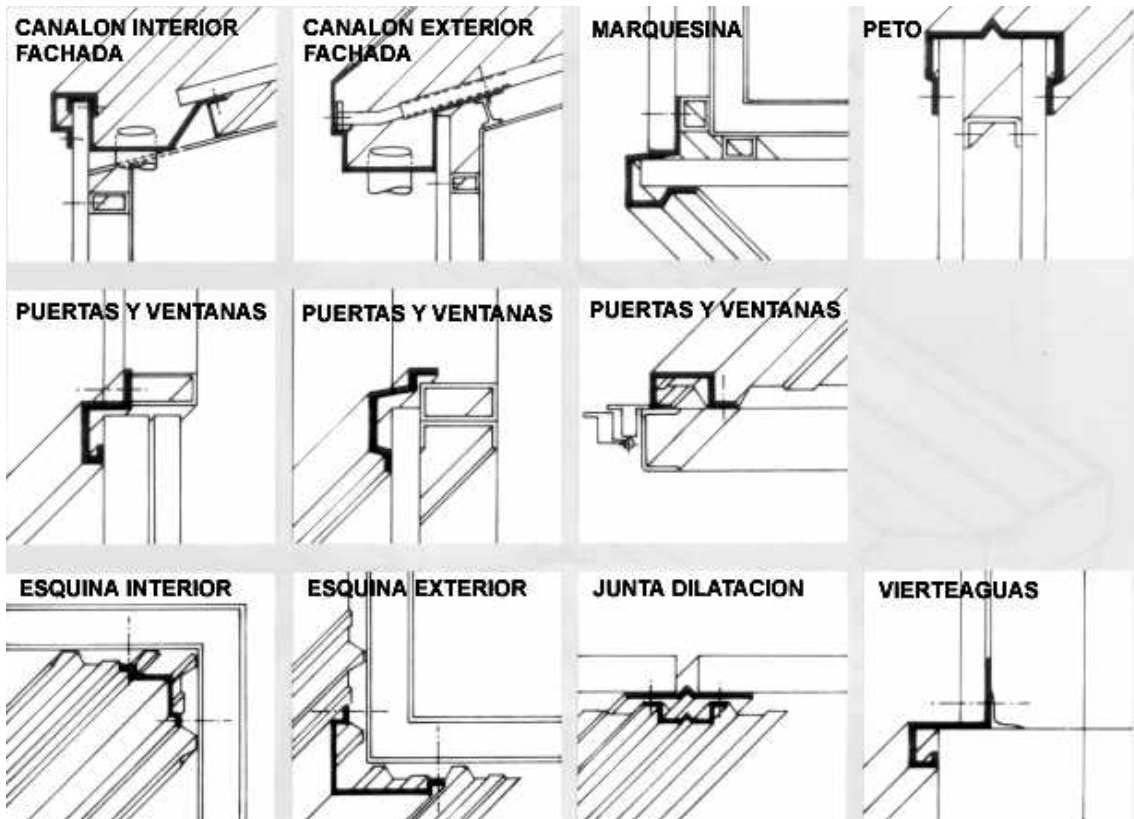

Puertas



Marquesinas



Exutorios




Aireadores

Evacuación de humos por sistema de aireadores con lamas apertura a 90°

Reservas de humo

La boyanza del humo es proporcional a su diferencia de densidad y volumen, por lo que es esencial que no se le permita al humo una propagación lateral excesiva que resultaría en un enfriamiento ya que aumentaría la capa de humo. Se recomienda instalar barreras a alto nivel que formen reservas en el espacio de cubierta. Esto puede conseguirse con la propia estructura del edificio o por la instalación de barreras de humo fijas o motorizadas.


Evacuación natural del humo caliente
Lamas de entrada de aire fresco

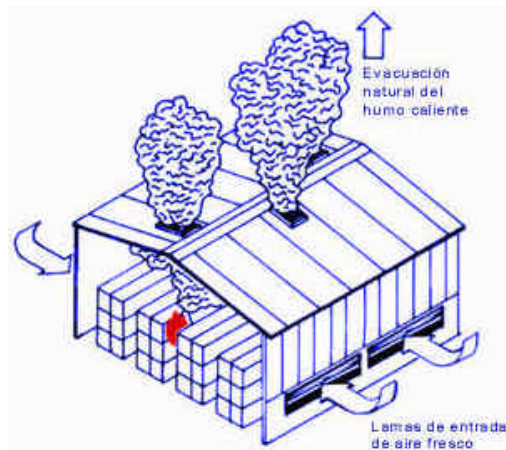

Claraboyas

Evacuación de humos por sistema de claraboyas practicables apertura a 140ø

Limitación del crecimiento del fuego. Se recomienda que haya un medio de limitar el crecimiento del fuego, por ejemplo, compartimentando el edificio.

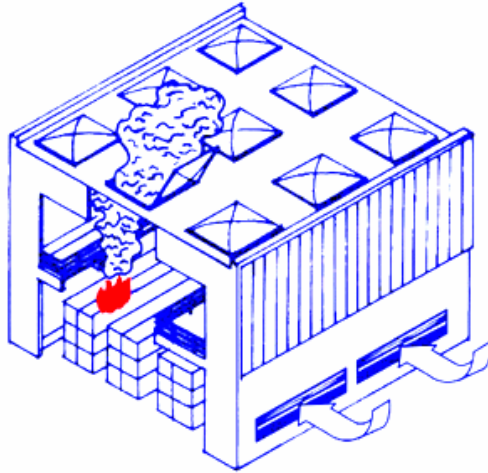

Aireadores industriales

AIREADORES:HV - 250, HV - 500



Adaptable a cualquier tipo de chapa.

Fabricación en distintos acabados:

- Galvanizado.
- Aluzinc.
- Prelacado.

En 0,6 mm. de espesor.

Peso: HV-250: 18Kg./metro.
HV-500: 21kg./metro.

TIPO	A	B	C
HV-250	235	385	564
HV-500	466	385	800

DATOS TECNICOS.

La idea central es que el calor total que se genera en la nave debe ser evacuado a través de la diferencia de temperatura del aire fresco que entra por la cota baja y el calentado que evacuamos por la cota elevada, evitando posibles condensaciones y renovando el aire viciado.

CAUDALES DE EXTRACCION

Diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del aire en grados centígrados.	Altura efectiva entre el nivel del ventilador y nivel de entrada de aire en m.	Caudal de extracción por ml. de ventilador en m3/H.	
		HV-250	HV-500
1§	5	455	910
	7	540	1080
	9	610	1220
	12	705	1410
6§	5	500	1000
	7	600	1200
	9	675	1350
	12	775	1550
7§	5	540	1080
	7	640	1280
	9	720	1440
	12	835	1670
8§	5	575	1150
	7	680	1360
	9	775	1550
	12	900	1800
9§	5	610	1220
	7	720	1440
	9	820	1640
	12	950	1900
10§	5	645	1290
	7	700	1530
	9	865	1730
	12	995	1990
15§	5	790	1580
	7	915	1870
	9	1055	2110
	12	1220	2440
20§	5	910	1820
	7	1075	2150
	9	1220	2440
	12	1410	2820